




## Instrucción de colocación de Equipos

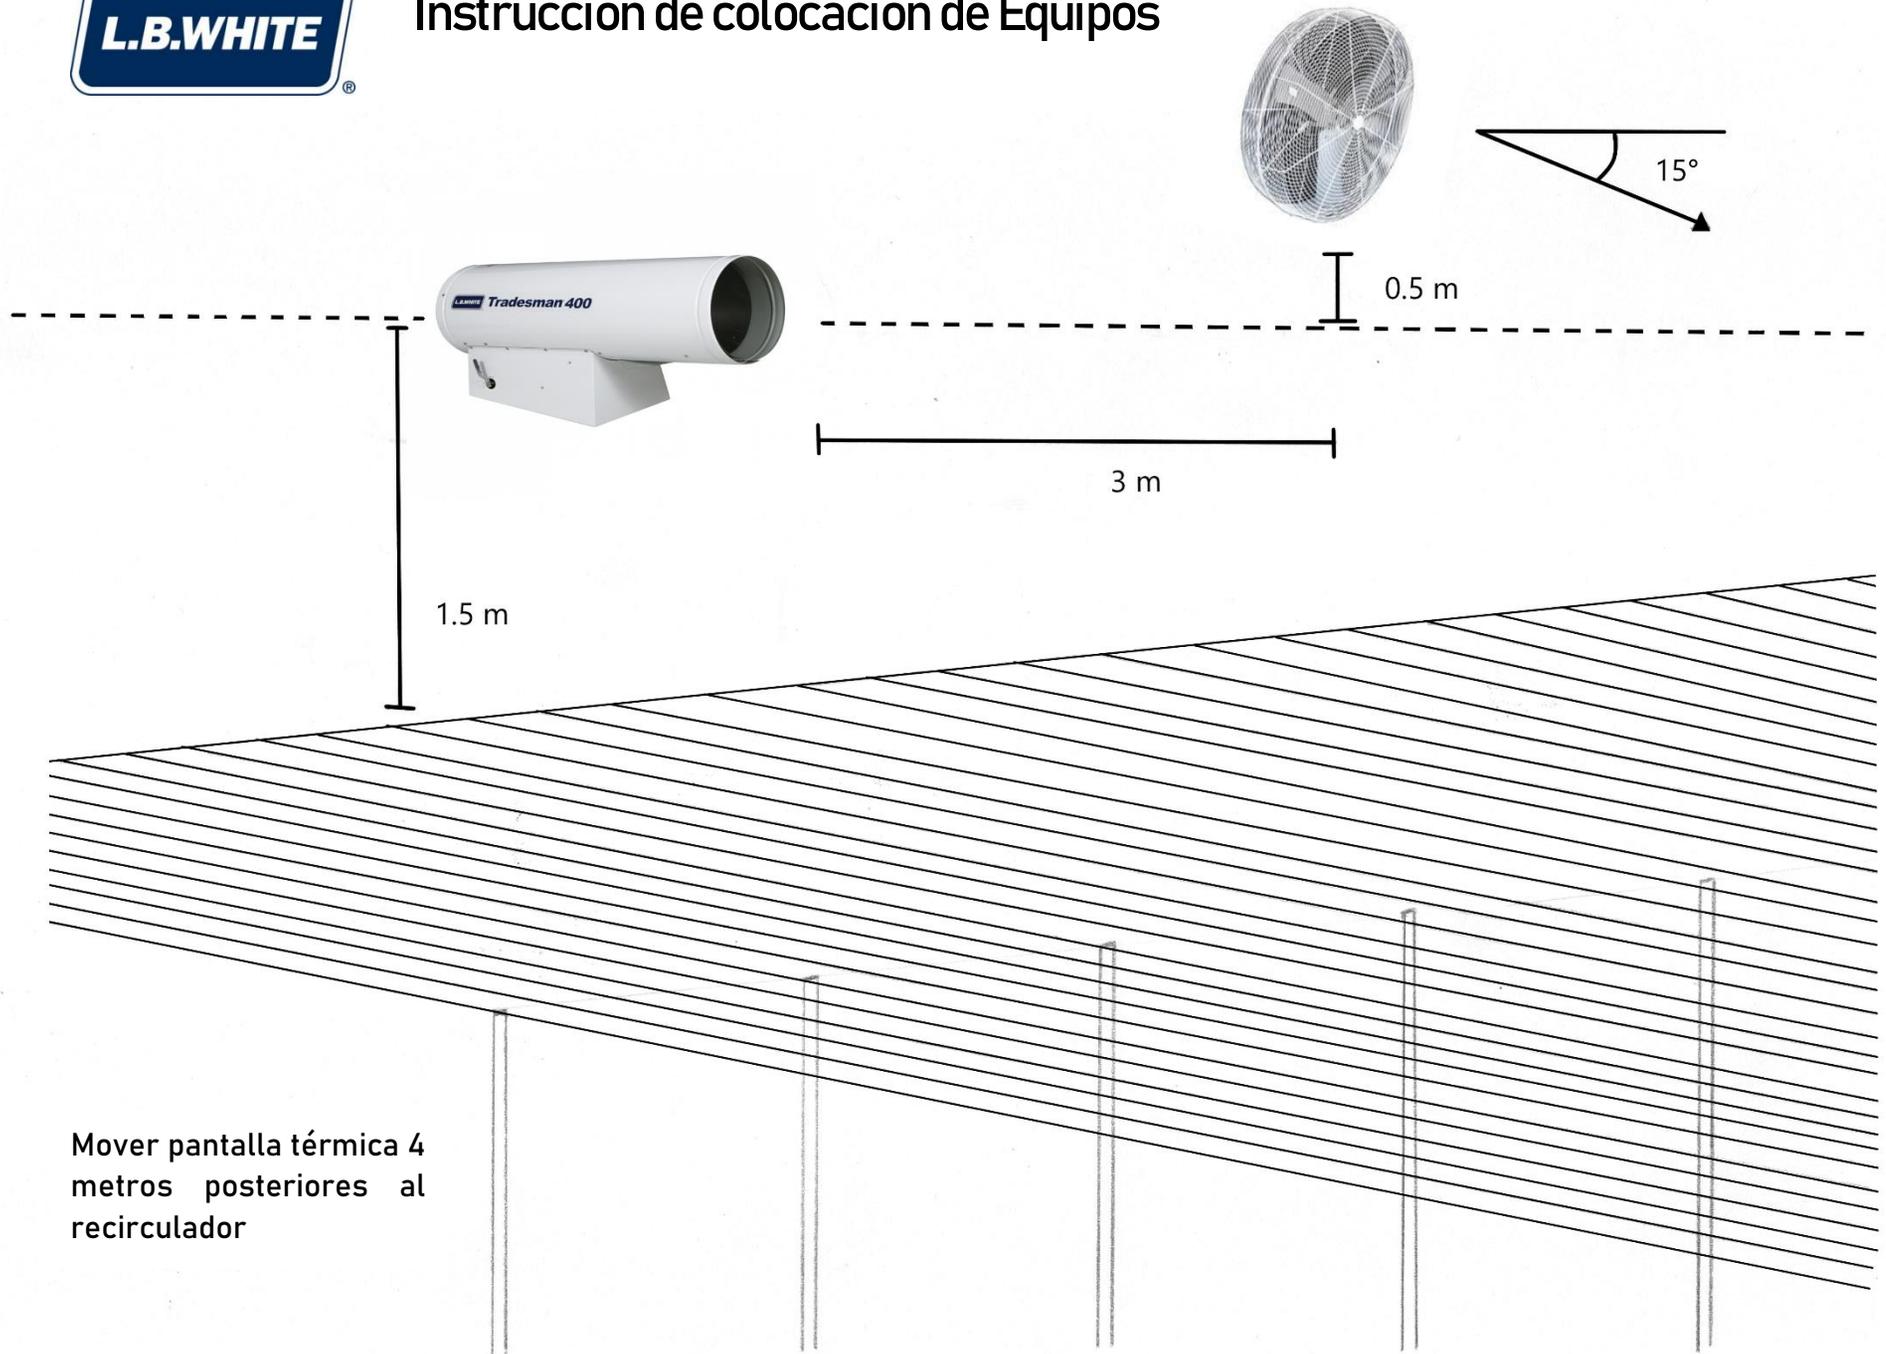

Mover pantalla térmica 4 metros posteriores al recirculador